



### INLAY / ONLAY

#### Préparation pour inlay


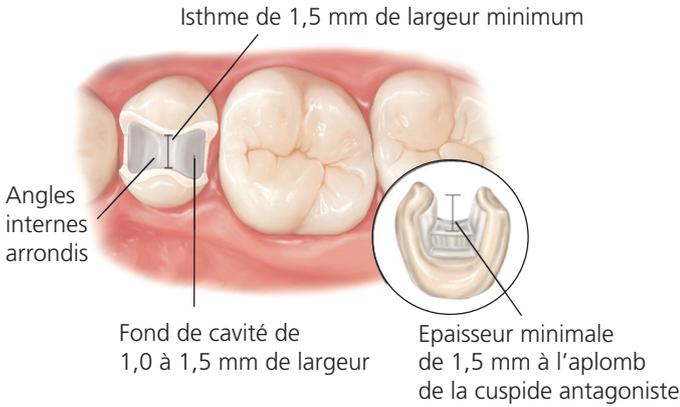


#### Préparation pour onlay

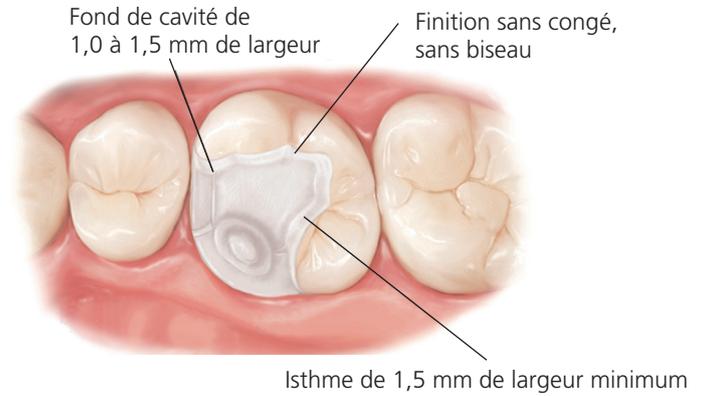


### BRIDGE 3 ÉLÉMENTS

#### Préparation pour bridge 3 éléments

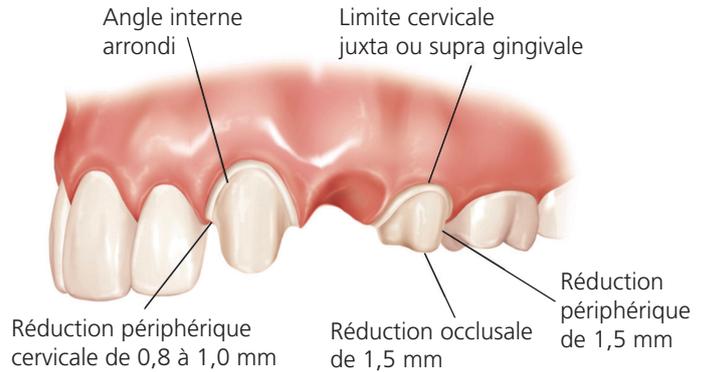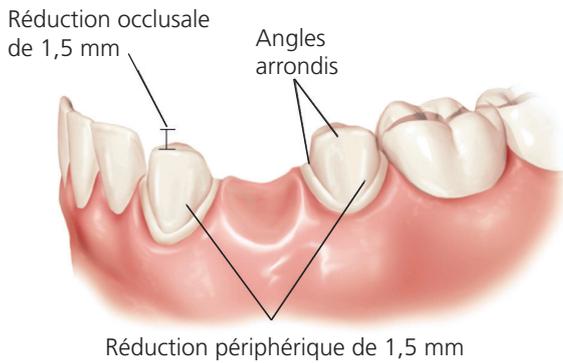


### COURONNE UNITAIRE

#### Préparation pour couronne postérieure

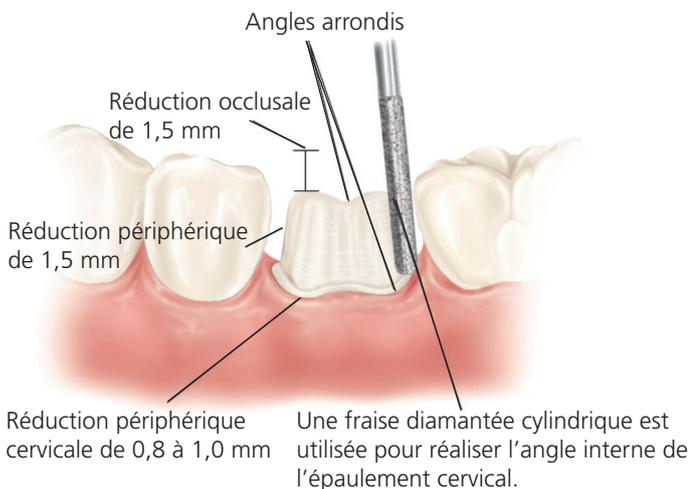


#### Préparation en vue d'un scellement

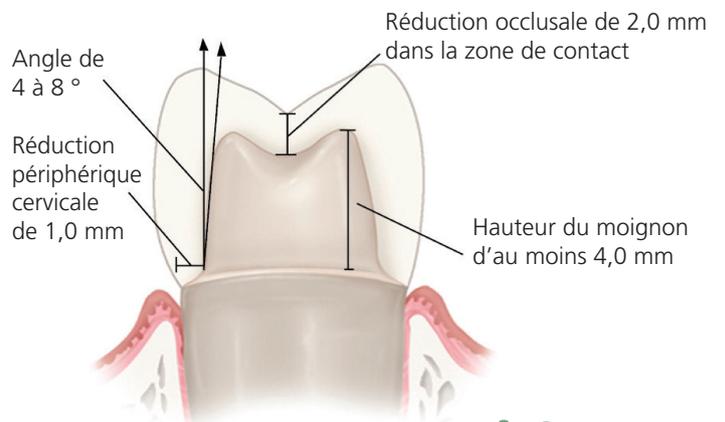

# IPS e.max®


## COURONNE UNITAIRE

### Préparation pour couronne antérieure

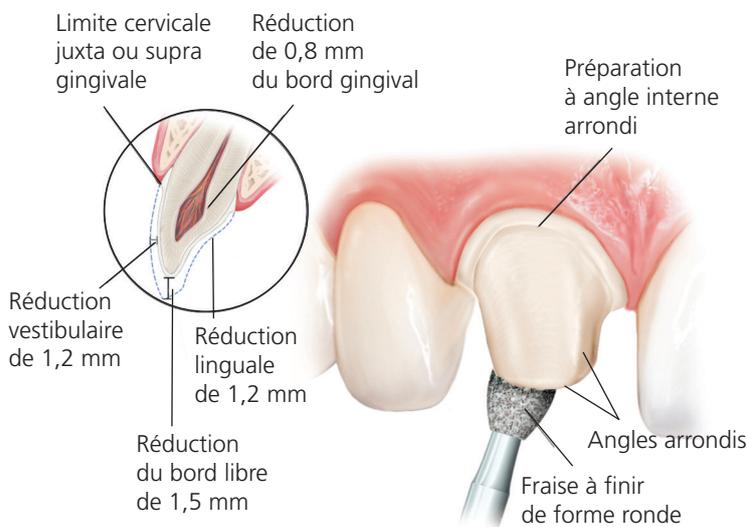

## BRIDGE 3 ÉLÉMENTS


### Préparation pour bridge 3 éléments

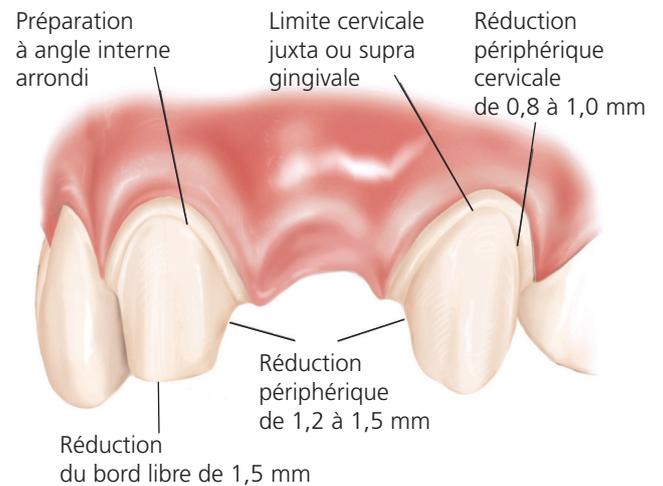

## FACETTE

### Préparation pour facette

Une fraise diamantée à extrémité arrondie et à grain moyen est utilisée pour retirer une couche uniforme d'émail.

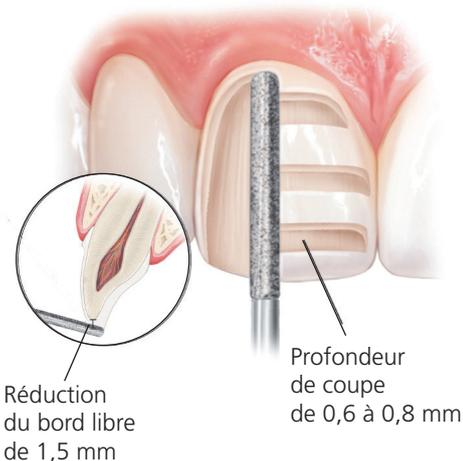

### Préparation pour facette pelliculaire

Grâce à IPS e.max, il est possible de réaliser des facettes pelliculaires qui peuvent être collées sur les dents préparées à minima.

Si la place est suffisante, aucune préparation n'est nécessaire.

Respecter une épaisseur minimale de 0,3 mm dans les zones cervicale et vestibulaire et de 0,4 mm au bord incisif.

